

FRANCAIS	SVERIGE	ITALIANO
<p>-Remplacer toute protection fissurée. -Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.</p> <p>ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre. -Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage. -Toute modification de cet appareil est interdite. -Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle :</p>	<p>-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar. -Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.</p> <p>WARNING: Klass I armaturer måste vara jordade. -Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen. -Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.</p>	<p>-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate. -Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.</p> <p>ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra. -Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione. -Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.</p>

ENGLISH	DEUTSCH	SUOMI
<p>-Replace any cracked protective shield. -Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.</p> <p>WARNING: Class I luminaires must be earthed. -This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear. -Any modification to this luminaire is forbidden. -Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden</p>	<p>-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe. -Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.</p> <p>ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein. -Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten. -Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten</p>	<p>-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan. -Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltävien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä. VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa. -Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä. -Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.</p>

Qba LED





- [CZ] Montážní návod
- [DE] Montageanleitung
- [DK] Monteringsvejledning
- [EE] Paigaldusjuhend
- [FI] Asennusohje
- [FR] Notice de montage
- [HU] Szerelési útmutató
- [IT] Istruzioni di montaggio

- [LT] Montavimo Instrukcijos
- [LV] Instalācijas instrukcija
- [NO] Monteringsanvisning
- [PL] Instrukcja montażu
- [RU] Инструкция по монтажу
- [SE] Installationsanvisning
- [UK] Installation Instructions


Monocolor 8 LEDs

Input 220V --> 240V 50 / 60 Hz

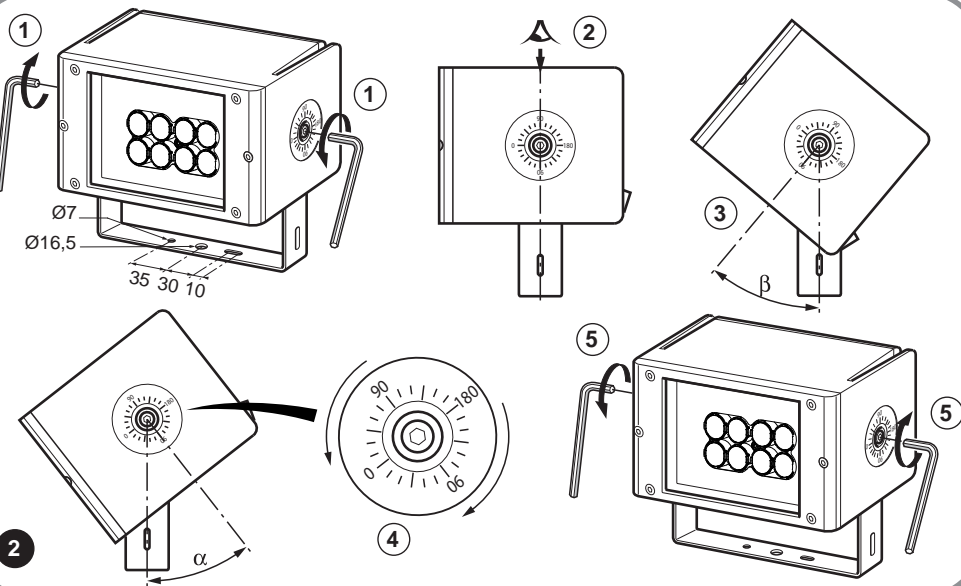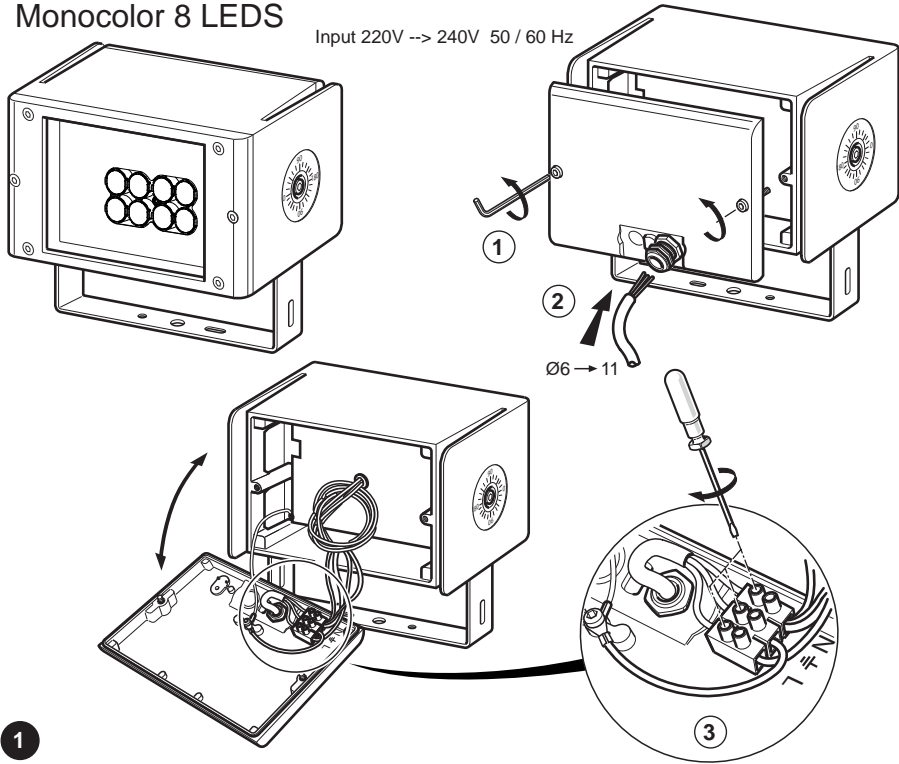

RGB 4 LEDs

Input 220V --> 240V 50 / 60 Hz

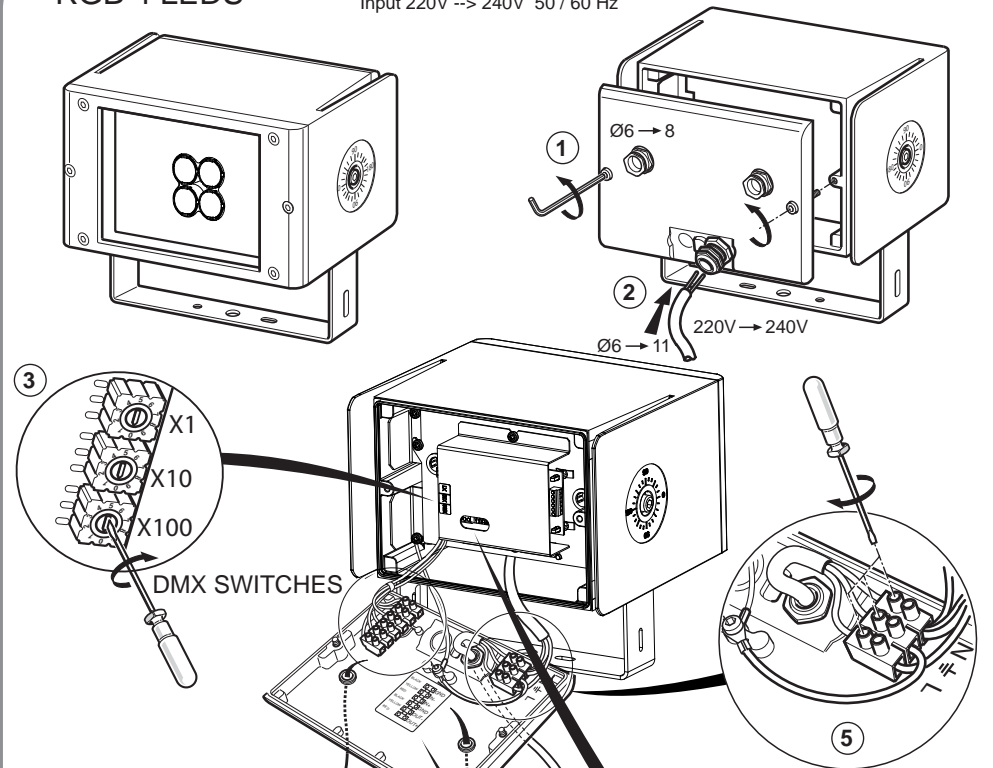

DMX SWITCHES

DMX CABLE

OUT

IN

Resistor 120 Ohm

AUTOMATIC MODES			
Address	100	10	1
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
	0 ← 5	0 ← 5	0 ← 5
	9 8 7 6	9 8 7 6	9 8 7 6
Test	0	0	0
Colour Fadings	6	1	
Pastel	6	2	
Warm	6	3	0 → 9 🚲 🚗
Cold	6	4	
Rainbow	6	5	
Shiny	6	6	

DMX IN

DMX OUT

DMX IN

59: EXAMPLE OF DMX SWITCH ADJUSTMENT

EXAMPLE OF DMX DRIVER